


T2

Układ śled TN C-S
Szybkie wyłączanie
Pz=35,36W
Psz=14,50W



Identyfikacja obwodu	---	---	T2-1	T2-2	T2-3	T2-4	T2-5	T2-6	T2-7
Opis	Zasilanie Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie pom. 1.0, 1.1	Oświetlenie pom. 1.1	Oświetlenie pom. 1.2, 1.3	Oświetlenie pom. 0.5	Oświetlenie pom. 0.5	Oświetlenie pom. 0.5	Oświetlenie pom. 0.5
Moc	---	---	0,25	0,95	0,38	1,8	0,88	1,2	0,6
Typ kabla	---	---	YDYżo 4/3x1,5	YDYżo 4/3x1,5	YDYżo 4/3x1,5	YDYżo 4/3x1,5	YDYżo 4/3x1,5	YDYżo 4/3x1,5	YDYżo 4/3x1,5

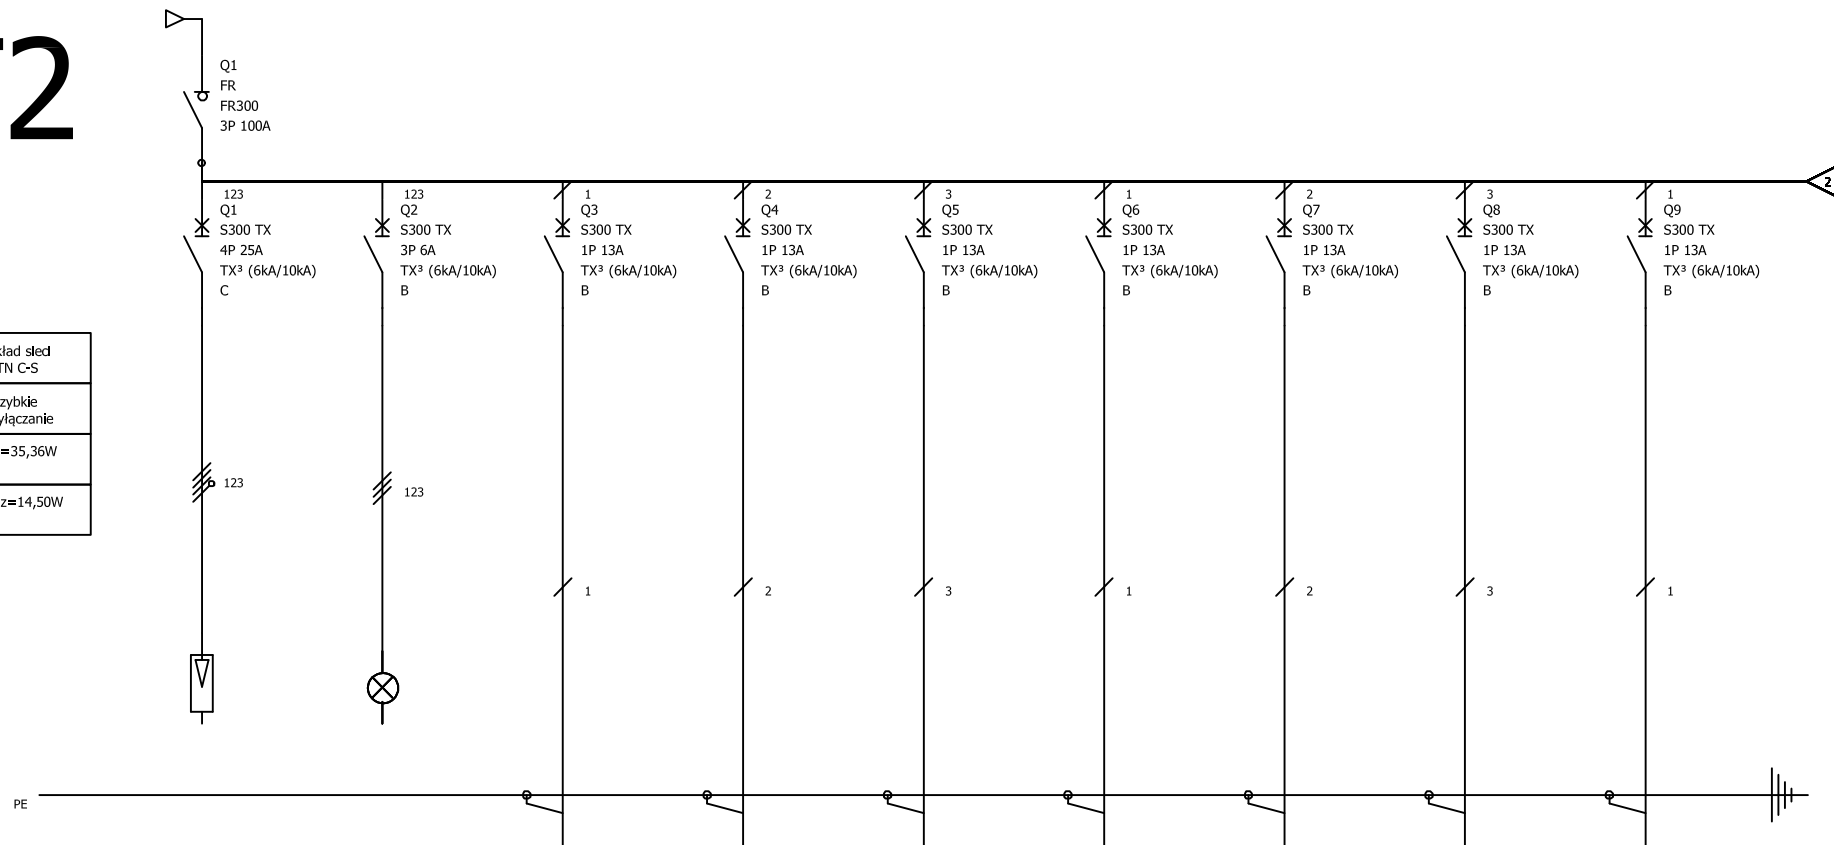

ARCHITEKTURA

Micek Michał MICROVIEW
Ul. Partyzantów 9
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-157-66-28

Temat:	CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ		
Inwestor:	GMINA KOLBUSZOWA, Ul. Obrońców Pokoju 21 36-100 Kolbuszowa		
Lokalizacja:	Kolbuszowa (M) dz.nr ewid. 1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz część 1311 ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa		
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT TABLICY T2		
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr. nr E-117/02	Skala:	—
Opracował:		Data opracowania:	09. 2016r.
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02	Nr rysunku:	E07.1